



PRZĘKROJ A-A

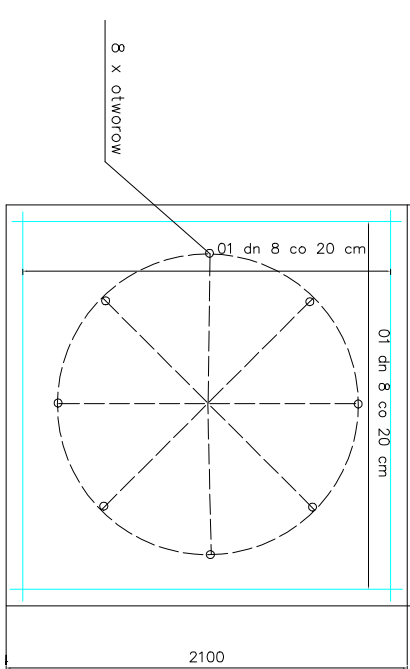

5
2.1mb
dn 8 mm co 20 cm 200

beton b 15
stal A 0/8/



Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	Ilość
1	Pokrętło pompowi z otworami wym. 980 x 560mm i Dn 2 x 200mm	szt.	1
2	Zbiornik przepompowni betonowy Dn 1500 mm H=4670 mm	szt.	1
3	Uchwyty dla zamocowania drobin ze stali nierdzewnej	kpl.	1
4	Podest ze stali nierdzewnej	kpl.	1
5	Nasuwka reperacyjna Dn 200 z PVC	szt.	1
6	Króciec ze stali nierdzewnej dla rurociągła tłocznego Dn 100	szt.	1
7	Ostona wyłotu ścieków	szt.	1
8	Drobina ze stali nierdzewnej (zakładana tylko przy awarii)	szt.	1
9	Złgicze typu automatycznego	szt.	2
10	Rura kondyczyjna Dn 200 z PVC	szt.	1
11	Pompa ztopiopa AFP 1048 50HZ H _p =51,53m , Q _p =7,41l/s, N=20kW	szt.	2
12	Przewód tłoczny stalowy nierdzewny Dn 100 mm	szt.	2
13	Zawór zwrotny kulowy Dn 100mm	szt.	2
14	Kolanko stalowe kotłowe nierdzewne Dn 100 mm	szt.	2
15	Zasuwka kotłowa płaska żelazna Dn 100 mm	szt.	2
16	Trójnik orkowy stalowy kotłarz. nierdzewny Dn 100/100	szt.	1
17	Panel sterujący	szt.	1
18	Prostka kotłowa Dn 100 stal nierdzewna	szt.	2
19	Nasuwka reperacyjna Dn 110 z PVC	szt.	1
20	Boozy koniec Dn 110 z PVC	szt.	1
21	Prostka ciśnieniowa kielichowa z PVC Dn 110 mm	szt.	--
22	Zawór odpowietrzający kotłowy Dn 25mm	szt.	1
23	Fundament żelbetowy o wymiarach 2100x2100mm	szt.	1

w przepompowni

FLOKS

pompą ściekową

**P R Z E D P I O S T W O
P O L I O L E F I N - W Ł O C Ł A W E K**

**72-144 KŁODZKA, Składowa 1A,
tel./fax: (046) 30 00 00, 40 30 14**

e-mail: biuro@pwloclawek.pl

Objekt: Kanalizacja sanitarna dla m. Żeleźnik gm. Ustka

Przedmiot p.n.: Technologia – schemat przepompowni ścieków PS-8
przebudowa istniejącej przepompowni

Branża/sekcja: sanitarne

Specjaln.m. upr.

Podpis:

Projektant:
inż. K.Błażut

7219/74/85

Opracował:
mgr inż. St. Wichrowski

Sprzedażycajcy:
inż. Bogumiła Błażut

4 db
GT-V-63/46/77

Data: styczeń 2006r.

Skala: ----

Rys. nr 11