



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA

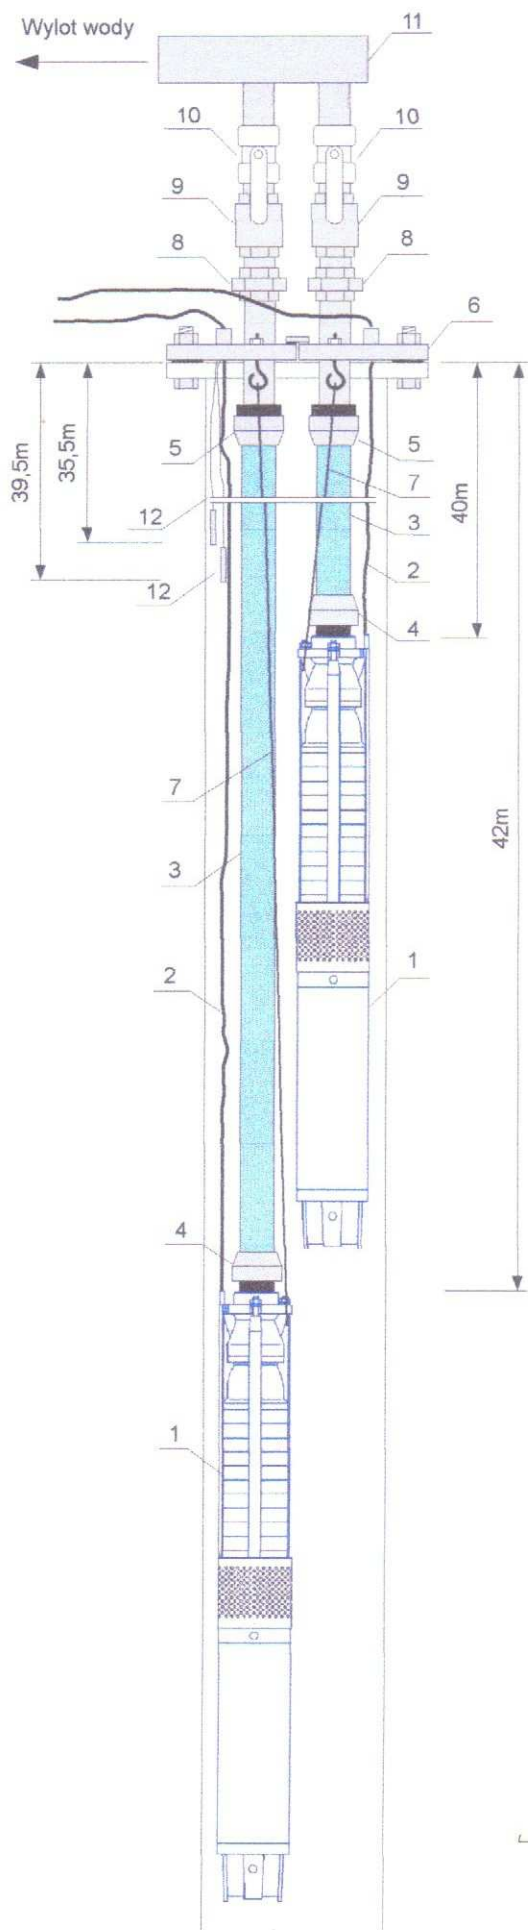

Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	Pompa głębinowa	2
2	Kabel pompy	2
3	Rura PE100 SDR17 (PN10) DN63	2
4	Złączka PE63/2" GZ	2
5	Złączka PE63/2"GW	2
6	Głowica studni DN350 dzielona, rury DN50 (2"), ocynkowana	1
7	Linka stalowa nierdzewna 6mm, AISI 316	2
8	Śrubunek z uszczelkami gumowymi 2"	2
9	Zawór zwrotny YORK z membraną metalową	2
10	Zawór kulowy 2"	2
11	Kolektor wylotowy DN80	1
12	Elektroda konduktometryczna ELN-3 z przedłużonym przewodem	2

Schemat zawieszenia pomp w studni

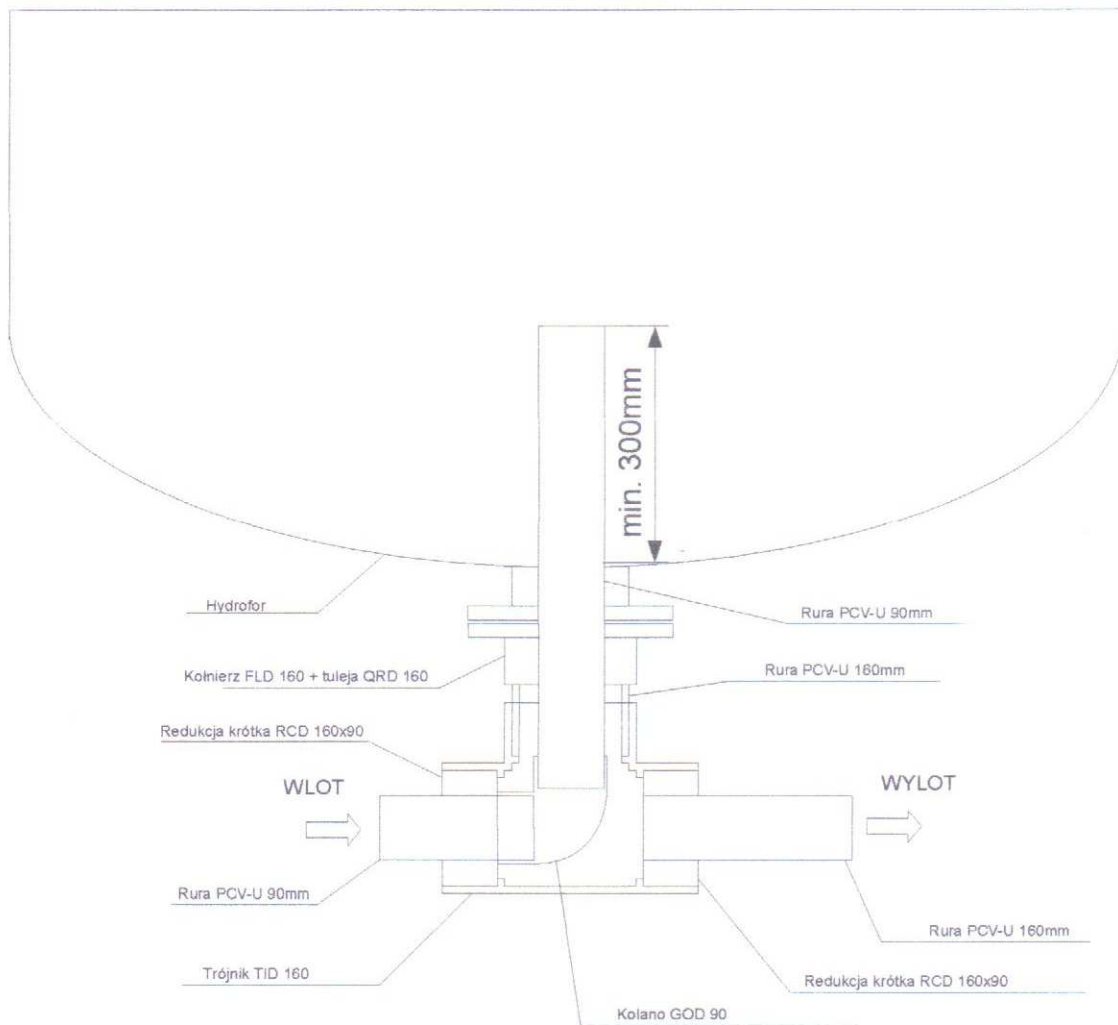

Schemat podłączenia hydroforu